



EMPALME DE REFUERZO:
LOS EMPALMES REQUERIDOS SE EJECUTAN POR TRASLAPE EN LAS ZONAS INDICADAS EN LOS PLANOS, EN EL MISMO PLANO HORIZONTAL. DIMENSIONES, EN CASO DE NO ESTAR DIMENSIONADO EN PLANOS.

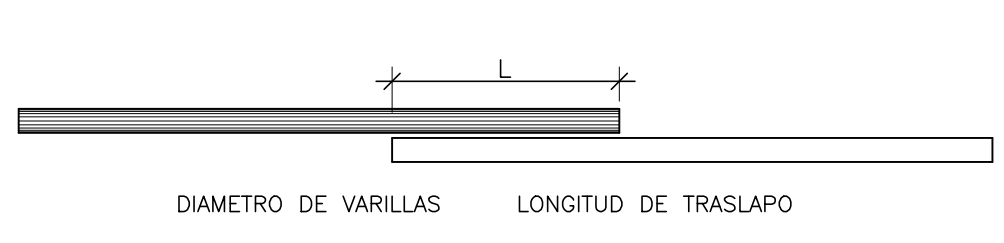

DIAMETRO DE VARILLAS	LONGITUD DE TRASLAPLO
Ø 3/8"	50 cm.
Ø 1/2"	60 cm.
Ø 3/4"	75 cm.
Ø 1"	90 cm.
Ø 1 1/4"	125 cm.
Ø 1 1/2"	150 cm.

VARILLAS	ESTRIBOS	REQUERIMIENTOS (mínimos)
Ø (mínimo) GANCHO 180°	C2(mínimo) GANCHO 135°	
3/8"	0.15	0.15
1/2"	0.20	0.20
5/8"	0.25	0.25
3/4"	0.30	0.30
7/8"	0.35	0.35
1"	0.40	0.40

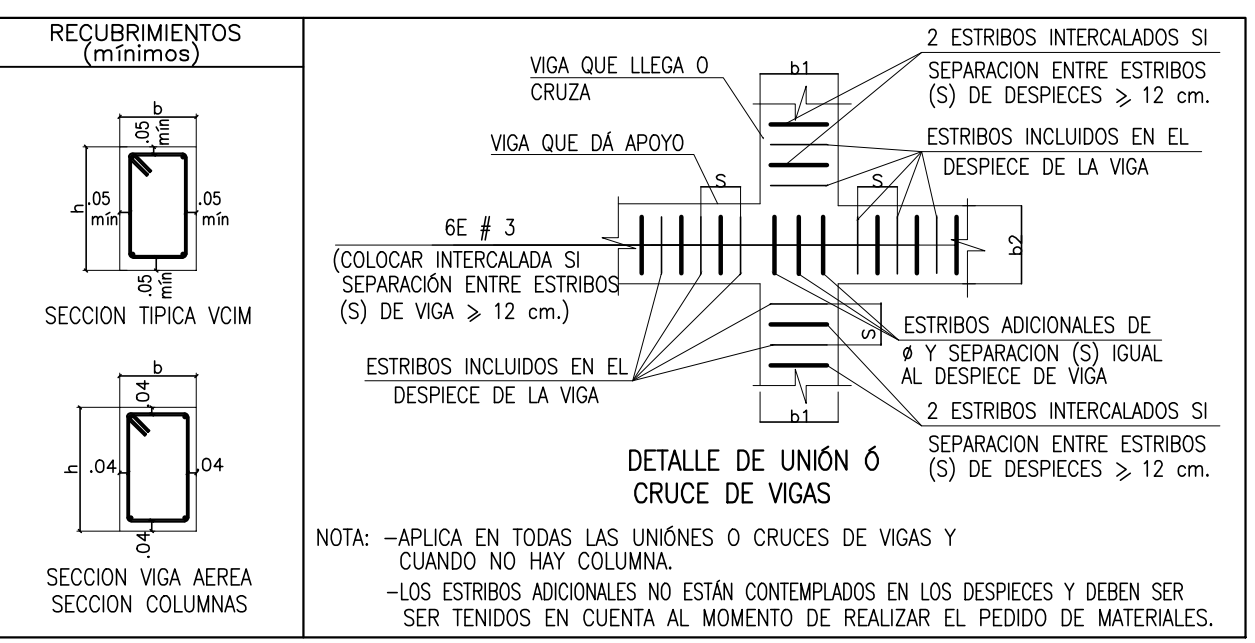

NOTA: -APLICA EN TODAS LAS UNIONES O CRUCES DE VIGAS Y CUANDO NO HAY COLUMNAS.
-LOS ESTRIBOS ADICIONALES NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LOS DESPIECES Y DEBEN SER TENIDOS EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO DE MATERIALES.