


EMPALME DE REFUERZO:
LOS EMPALMES REQUERIDOS SE EJECUTAN POR TRASLAPSO EN LAS ZONAS INDICADAS EN LOS PLANOS. EN EL MISMO PLANO HORIZONTAL. DIMENSIONES, EN CASO DE NO ESTAR DIMENSIONADO EN PLANOS.

Ø	C1 (mínimo)	C2 (mínimo)	TRASLAPSO (mínimo)	C2 (mínimo)
3/8"	0.15	0.15	0.50	0.10
1/2"	0.20	0.20	0.60	0.13
5/8"	0.25	0.25	0.75	0.15
3/4"	0.30	0.30	0.90	0.18
7/8"	0.35	0.35	1.25	
1"	0.40	0.40	1.50	

REQUERIMIENTOS (mínimos)
SECCION TÍPICA VIGA
SECCION VIGA ASESÁ
SECCION COLUMNAS

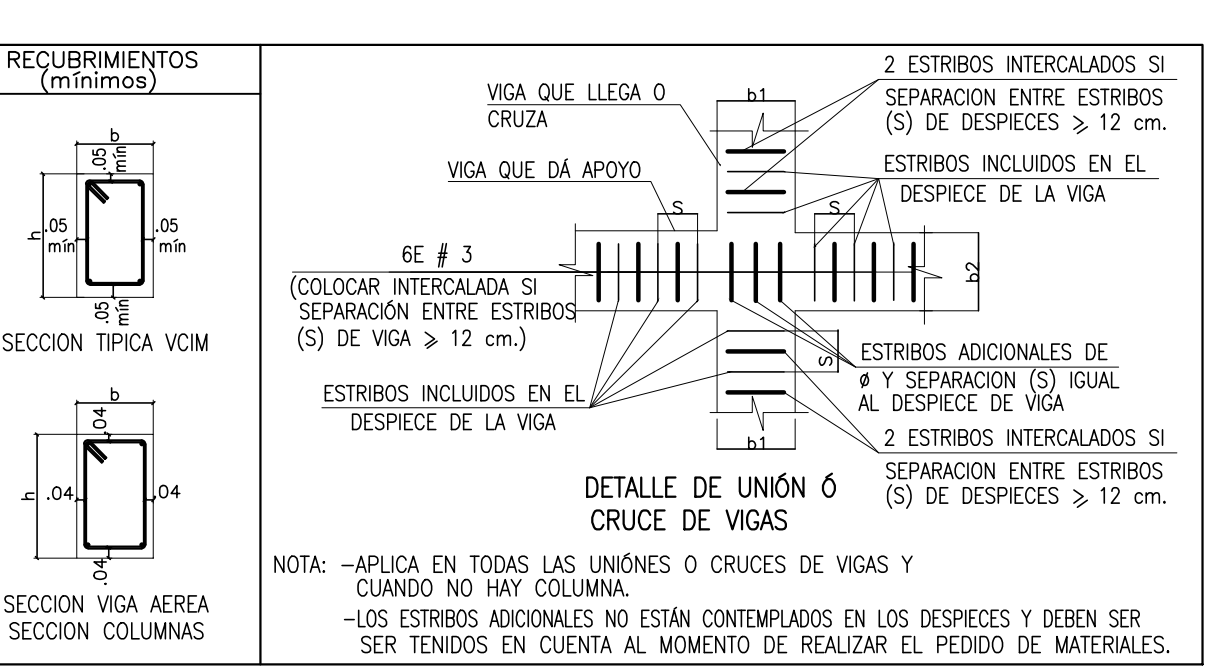

NOTA: -APLICA EN TODAS LAS UNIONES O CRUCES DE VIGAS Y CUANDO NO HAY COLUMNA.
-LOS ESTRIBOS ADICIONALES NO ESTÁN CONTEMPLADOS EN LOS DESPIECES Y DEBEN SER SER TENIDOS EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO DE MATERIALES.