



EMPALME DE REFUERZO:
LOS EMPALMES REQUERIDOS SE CUELTAN POR TRASLAPE EN LAS ZONAS INDICADAS EN LOS PLANOS. EN EL MISMO PLANO HORIZONTAL. DIMENSIONES, EN CASO DE NO ESTAR DIMENSIONADO EN PLANOS.

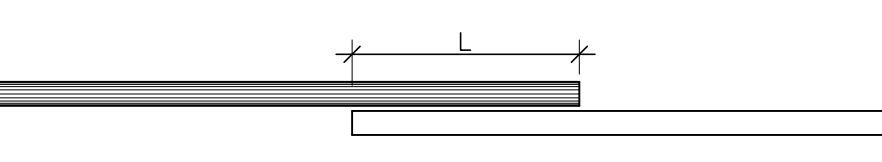

Ø	CONCRETO
Ø 3/8"	50 cm.
Ø 1/2"	60 cm.
Ø 5/8"	75 cm.
Ø 3/4"	90 cm.
Ø 7/8"	125 cm.
Ø 1"	150 cm.

VARILLAS	ESTRIBOS	REQUERIMIENTOS (mínimos)
Ø C1 (mínimo) GANCHO 180°	C2 (mínimo) GANCHO 135°	TRASLAPO (mínimo)
3/8"	0.15	0.15
1/2"	0.20	0.20
5/8"	0.25	0.25
3/4"	0.30	0.30
7/8"	0.35	0.35
1"	0.40	0.40

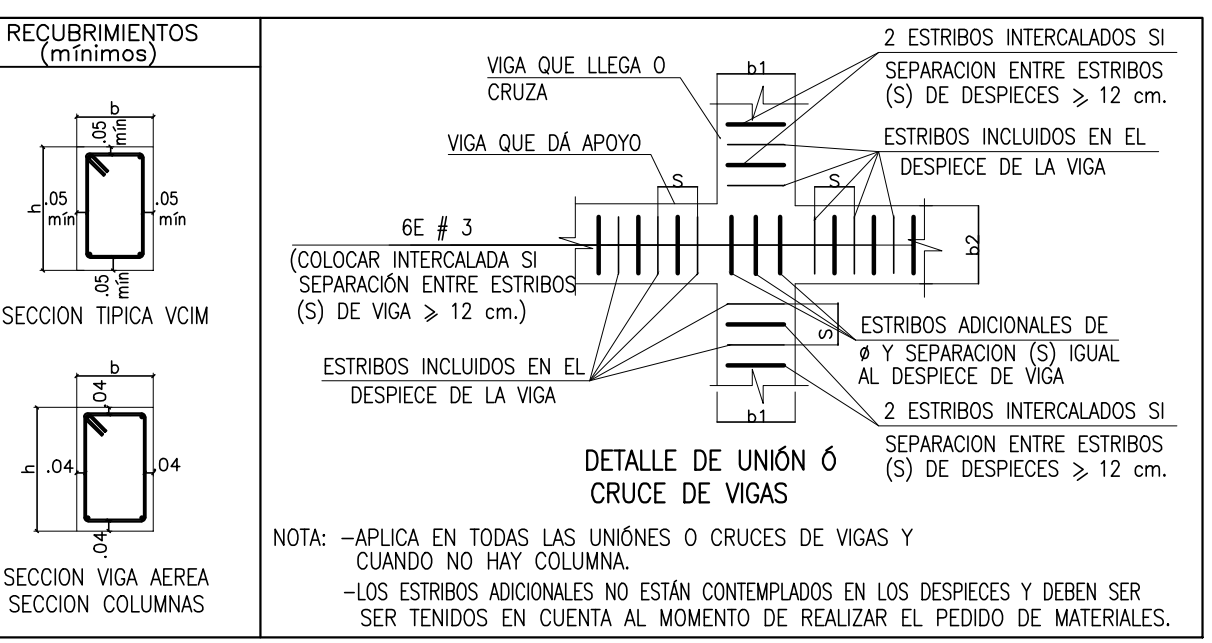

NOTA: -APLICA EN TODAS LAS UNIONES O CRUCES DE VIGAS Y CUANDO NO HAY COLUMNA.
-LOS ESTRIBOS ADICIONALES NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LOS DESPIECES Y DEBEN SER TENDIDOS EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO DE MATERIALES.