



EMPALME DE REFUERZO:  
LOS EMPALMES REQUERIDOS SE EJECUTAN POR TRASLAPSO EN LAS ZONAS INDICADAS EN LOS PLANOS, EN EL MISMO PLANO HORIZONTAL. DIMENSIONES, EN CASO DE NO ESTAR DIMENSIONADO EN PLANOS.

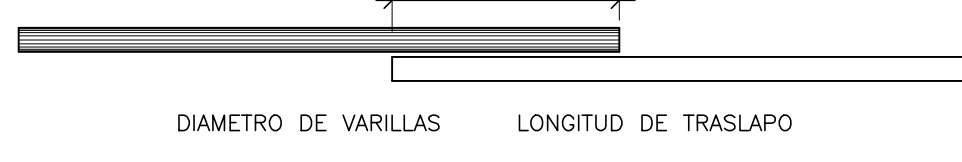

- Ø 3/8" : 50 cm.
- Ø 1/2" : 60 cm.
- Ø 5/8" : 75 cm.
- Ø 3/4" : 90 cm.
- Ø 7/8" : 125 cm.
- Ø 1" : 150 cm.

Ø	VARILLAS		ESTRIBOS		REQUERIMIENTOS (mínimos)
	C1(mínimo) GANCHO 30*	C2(mínimo) GANCHO 18*	TRASLAPLO (mínimo)	C2(mínimo) GANCHO 13*	
3/8"	0.15	0.15	0.50	0.10	
1/2"	0.20	0.20	0.60	0.13	
5/8"	0.25	0.25	0.75	0.15	
3/4"	0.30	0.30	0.90	0.18	
7/8"	0.35	0.35	1.25		
1"	0.40	0.40	1.50		

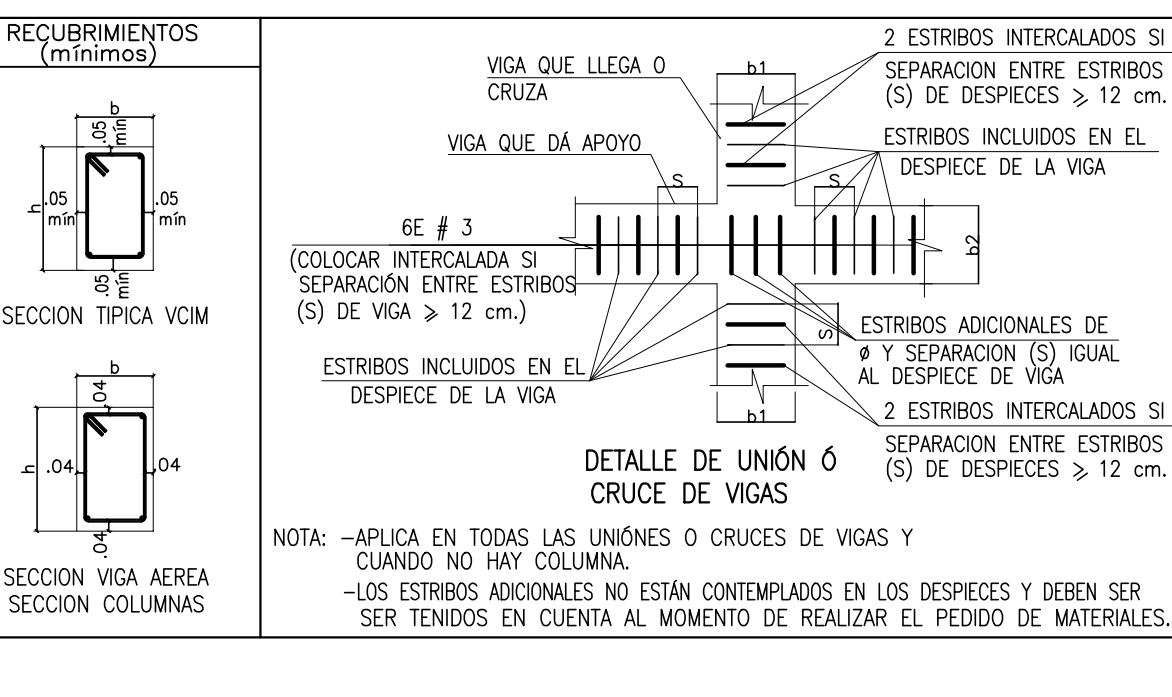

NOTA: -APLICA EN TODAS LAS UNIONES O CRUCES DE VIGAS Y CUANDO NO HAY COLUMNA.  
-LOS ESTRIBOS ADICIONALES NO ESTAN CONTEMPLADOS EN LOS DESPIECES Y DEBEN SER SER TENIDOS EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR EL PEDIDO DE MATERIALES.